

品質規格保証書

記入日	2009.10.1
商品名	業務用米黒酢 ふるさと認証商品及び本場の本物認定商品

メーカー名	有限会社 重久盛一 醸造株式会社
-------	------------------


住所	〒899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山2246-1
TEL	0995-55-2441
FAX	0995-55-2315

担当者氏名	宇都和昭
所属	工場長(品質管理責任者)



包装仕様	①外装材質 ②外装サイズ(単位:mm) 1個 300mm×300mm×300mm ③内装材質 ポリエチレン	④重量 1個 18.45kg〜18.55kg	⑤商品の性状 固形・粉末・液体・結晶・ペースト
※製造工程管理図》(JAS認定工場)			

品質規格	規格基準値	備考(測定方法等)
pH	4.0 未満	測定装置
酸度	4.2 以上	中和滴定法
糖度	3.0〜7.0	糖度計
全窒素	0.120以上 g/100ml	全窒素測定機
比重	1.006	
着色度	0.3 以上	JAS測定(月1回)
残留農薬	検出しない	別紙検査結果による
異物	検出しない	濾過装置・フイルター
形状	褐色または黒褐色の液体	
色調・香気・風味	うす茶色透明で固有のもの	
殺菌剤・洗浄剤	使用しない	熱湯殺菌
アミノ酸		別紙検査結果による
微生物規格他		
一般細菌数	300 未満/g	標準寒天培地
大腸菌群	陰性	ゾウキシコロト培地
黄色ブドウ球菌	陰性	10%卵黄加マゼンタ食塩培地
カビ数	100 未満/g	CP加ローズベツカル培地
酵母数	100 未満/g	"
カドミウム	検出しない	誘導結合プラズマ質量分析法
ヒ素	検出しない	"
重金属(鉛)	検出しない	"

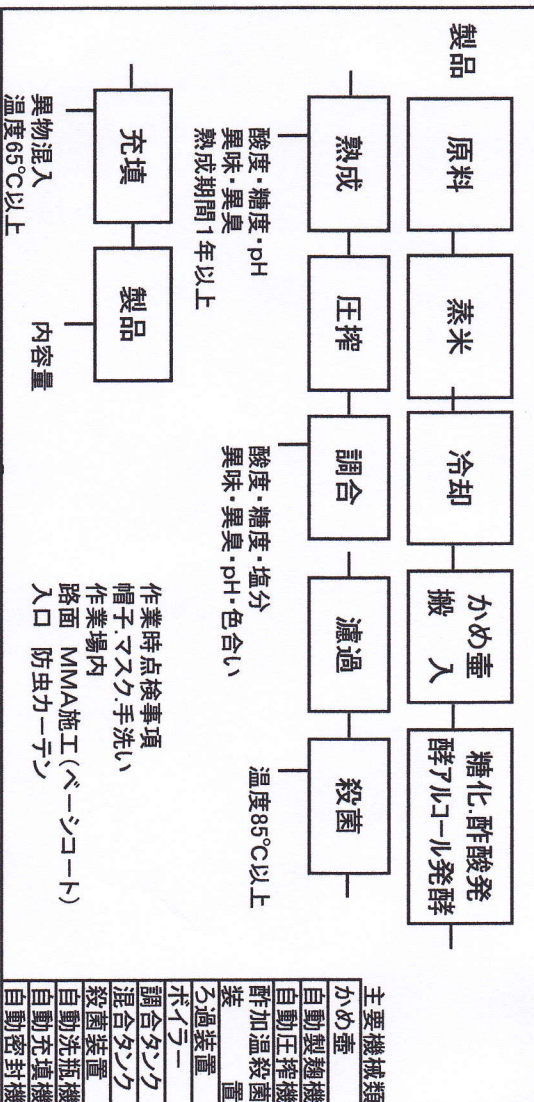

ウエイトエラー(量目検査設備)	有・無	→	導入予定(有・無)
金属探知器	有・無	→	導入予定(有・無)
X線探知機	有・無	→	導入予定(有・無)
流通温度	常温	→	流通(冷蔵・冷凍の場合)
品質保証期間(未開封)	保管温度条件 上記条件下	常温 / 冷蔵 / 冷凍	保管(冷蔵・冷凍の場合) 6ヶ月・(試験データ有・経緯値)

備考 原料玄米は麴及び商品ともに、全国農業協同組合(政府米)の米を100%使用

●微生物規格他については、試験成績書を添付

栄養成分(100g当)	(分析例)	
エネルギー	21Kcal/100ml	計算値
水分	94.7g/100ml	常圧加熱乾燥法
たんぱく質	0.9g/100ml	焼却法
脂質	0.0g/100ml	液一液抽出法
炭水化物	0.7g/100ml	計算値
灰分	0.1g/100ml	直接灰化法
食塩相当量	0.0g/100ml	計算値
ナトリウム	3mg/100ml	原子吸光度法
カルシウム	4mg/100ml	ICP発光分析法
鉄	0.6mg/100ml	ICP発光分析法
カリウム	13mg/100ml	ICP発光分析法
マグネシウム	9mg/100ml	ICP発光分析法
社内分析機関の有無	有	全窒素計測
社外委託分析機関の名称	株式会社リソテック	

●本製品の品質規格は上記の通りであり、相違ございません。